

Beschussamt Ulm



Prüfzeugnis

DW 00 011

Antragsteller: Firma
Guardian Europe S. A.
Z. I. Wolser

L-3452 Dudelange

Prüfverfahren: Durchwurfprüfung nach **DIN 52 290, Teil 4**

Prüfanforderung: Durchwurfhemmung in der Widerstandsklasse **A3** nach Tabelle 1 der **DIN 52 290, Teil 4**

Art der Probennahme: Vom Antragsteller ausgewählt und angeliefert

Datum der Probenanlieferung: 20.07.00

Datum der Prüfung: 20.07.00

Prüfer: B. Kurz

Teilnehmer: Herr Hellhammer

Prüfzeugnisse ohne Unterschrift und Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. Dieses Prüfzeugnis darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des Beschussamtes.


Beschussamt Ulm

Albstraße 74

89081 Ulm

Tel.: 0731 - 968 51-0

Fax: 0731 - 968 51-99

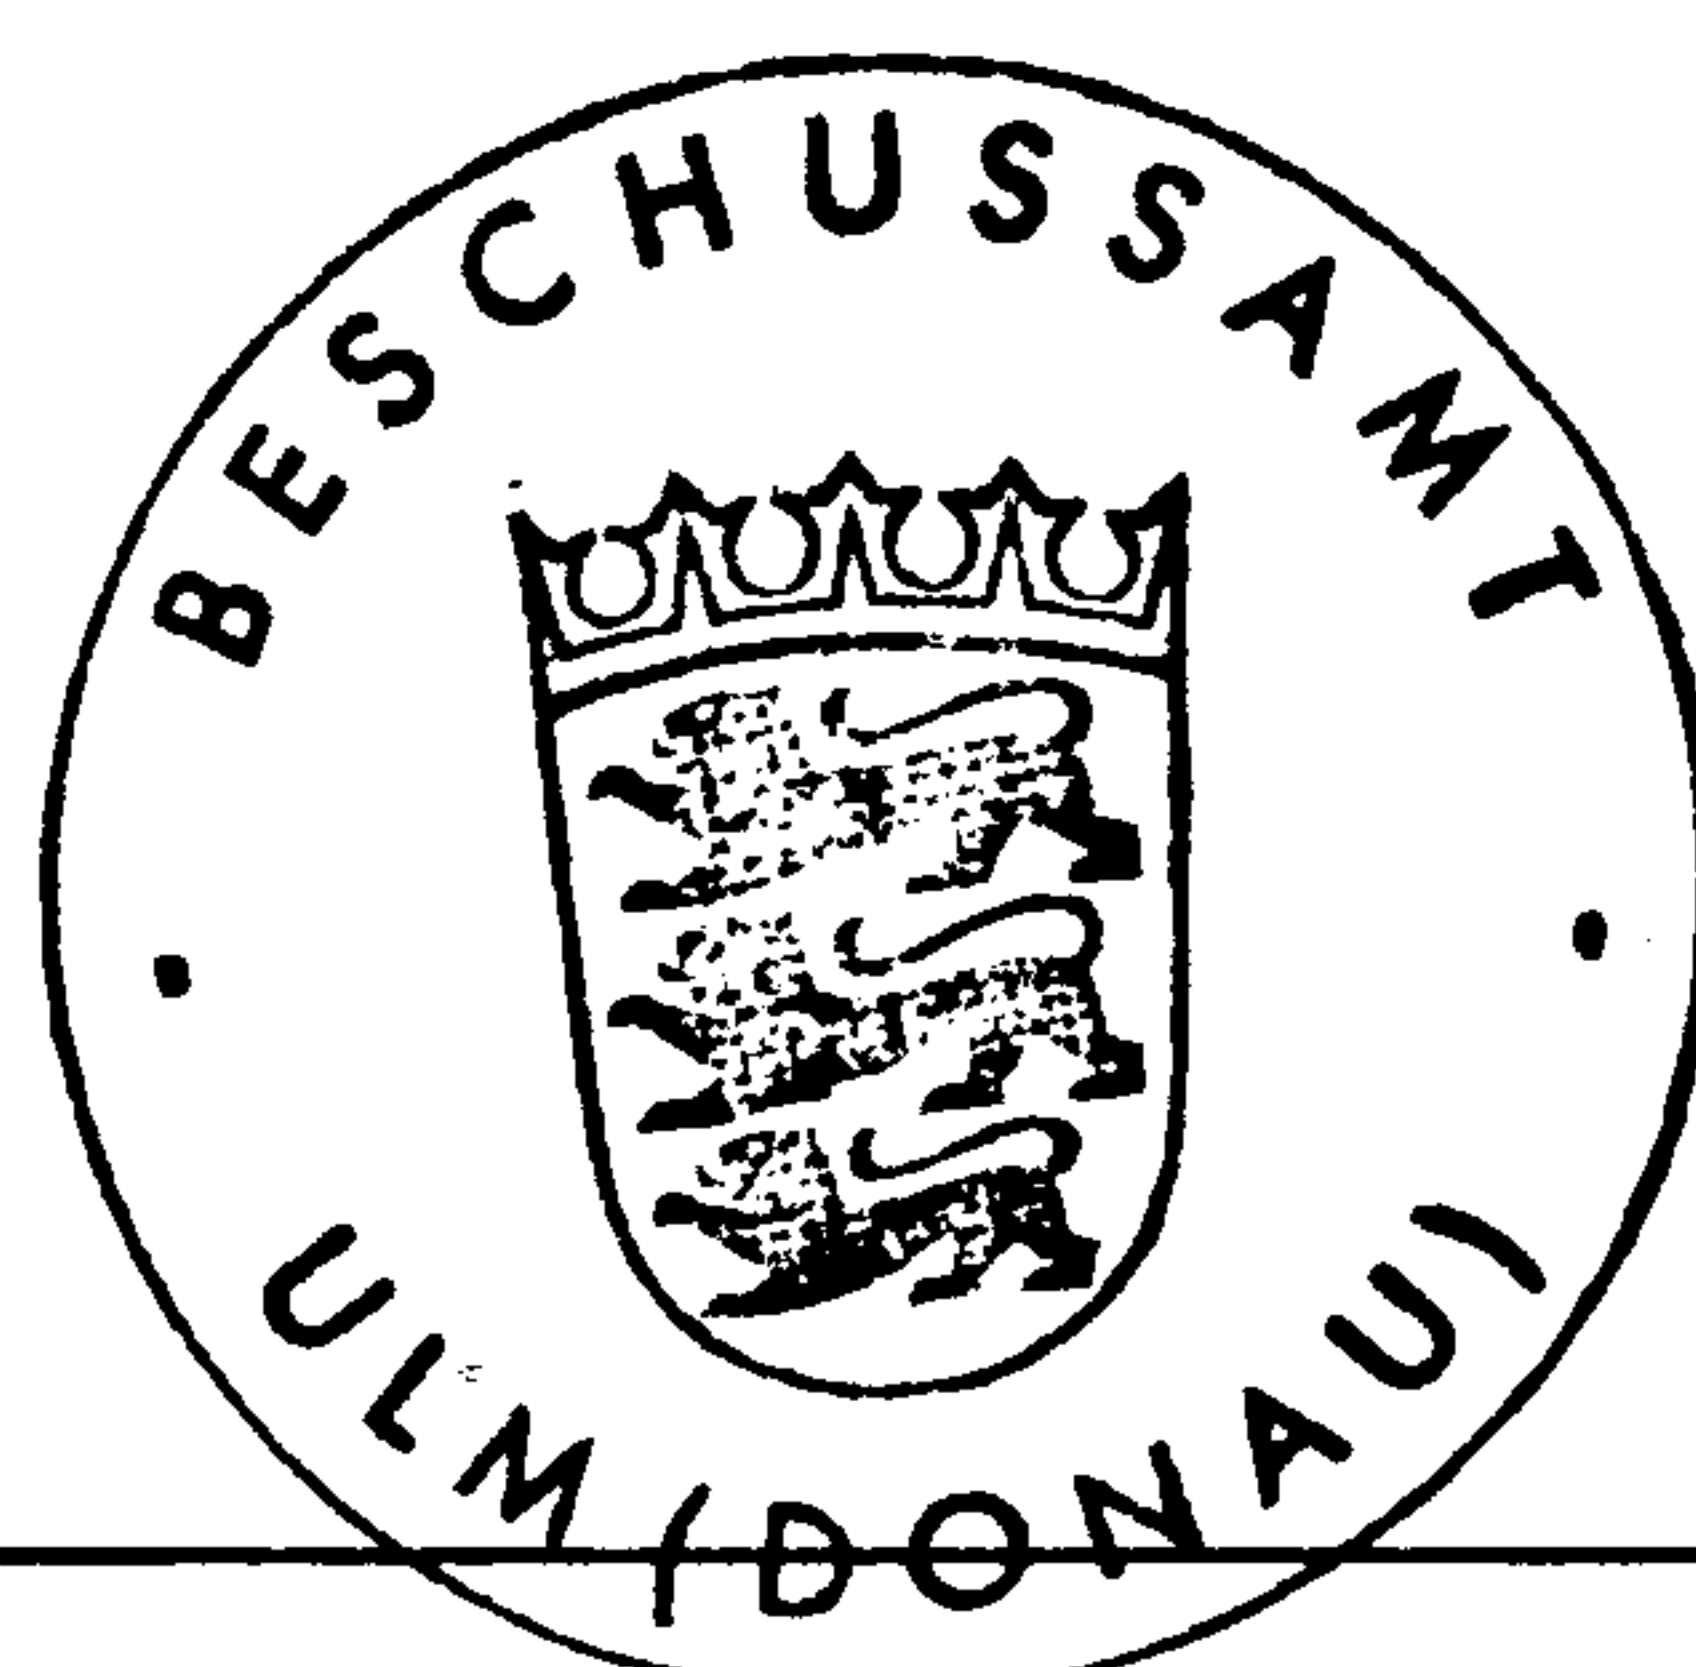

Beschussamt Ulm



Prüfzeugnis

DW 00 011

Antragsteller: Firma Guardian Europe S. A., Z. I. Wolser, L-3452 Dudelange

Angaben zum Prüfmuster

Art: VSG-Scheibe
Abmessungen: 900 x 1100 x 7,10 mm
Anzahl: 3
Aufbau: 3Glas 1,52PVB 3Glas
(Beginnend mit der Angriffsseite)


Typenbezeichnung: Guardian Lami A3/P4A-7

Ergebnis: Das Prüfmuster erfüllt die Anforderungen nach Tabelle 1 der Widerstandsklasse:

DIN 52290, Teil 4 A3

Bemerkungen: Das Prüfmuster erfüllt ebenfalls die Anforderungen nach Tabelle 4 der EURO-Norm **DIN EN 356** in der Widerstandsklasse **P4A**

Die dem Prüfmuster zugeordnete Widerstandsklasse schließt die jeweils darunterliegenden Widerstandsklassen ein.

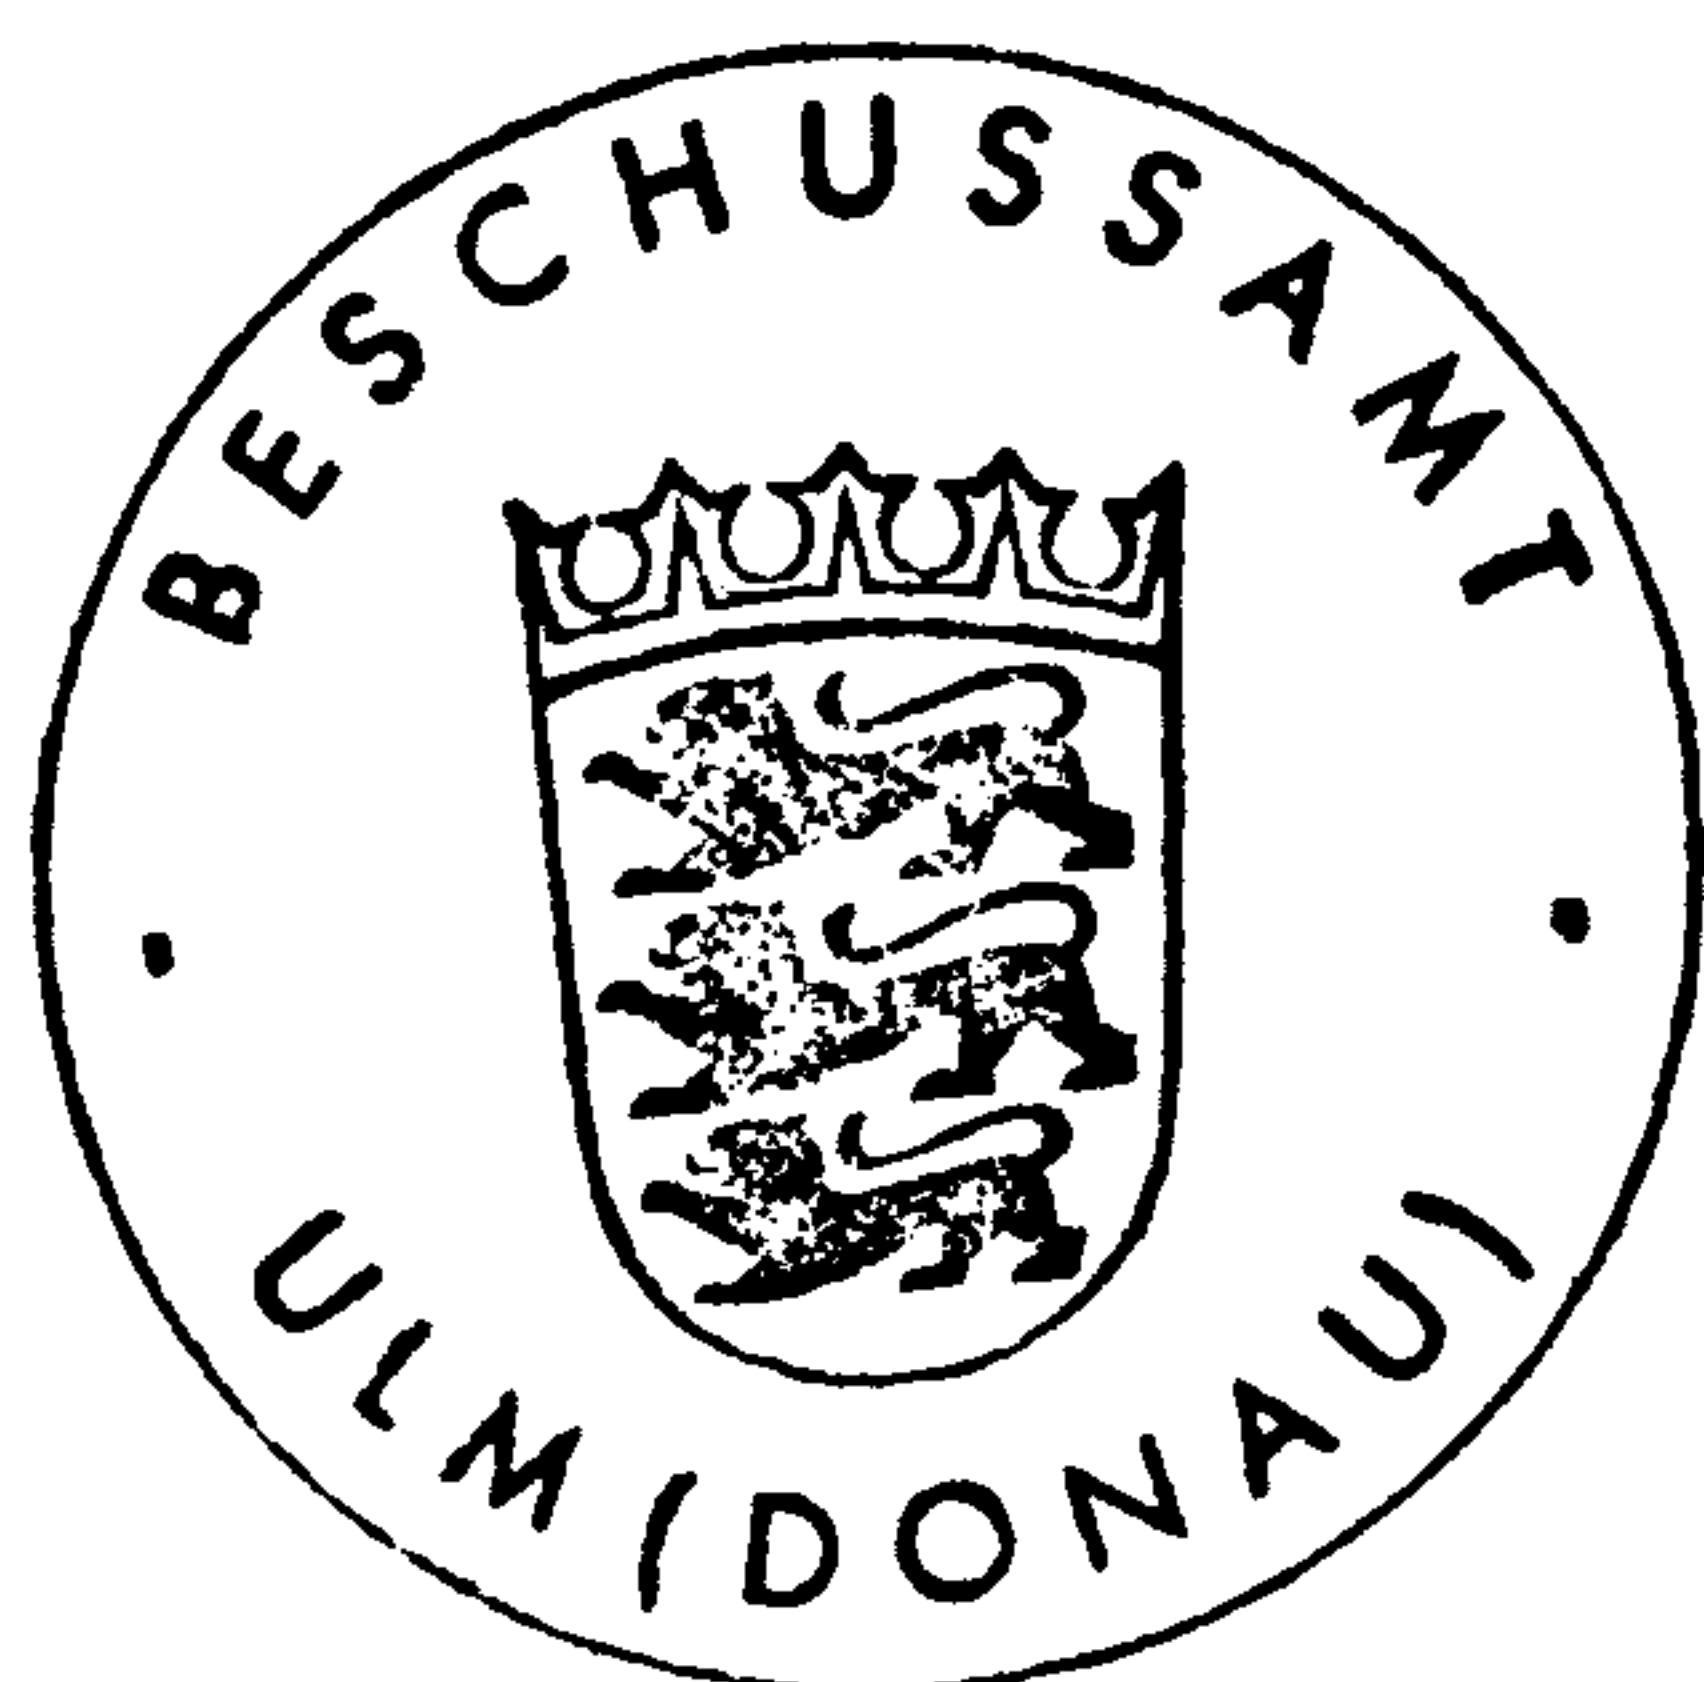

Ulm, den 21.07.2000

Frieß, Leiter des Beschussamtes

B. Kurz, Tech. Angestellter